



江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2023) 苏赛检第(04278)号

检测类别_____委托检测

受检单位_____江苏盈天环保科技有限公司

委托单位_____江苏盈天环保科技有限公司

检 测 报 告 说 明

一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托监测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

五、凡报告中注明超出本公司检验检测机构资质认定确认的能力范围的分析项目，其数据仅供参考。

江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

委托单位	江苏盈天环保科技有限公司			地 址	常州市新北区龙江北路 1508 号 (春江镇化工园区内)
联 系 人	鲍丙春	邮 编	213000	电 话	18761193092
采样日期	2023 年 4 月 12 日			分析日期	2023 年 4 月 12 日-17 日
采样人员	冯潇俊、张汉元				
检测目的	了解污染物情况				
检测内容	水和废水（详见检测结果表）				
结 论	/				

蓝环
检测

编制 李世英

一审 王明

二审 张汉元

签发 李慧

专 用 章:

签发日期: 2023 年 4 月 18 日



检测结果表

1、样品基本信息						
样品类别	污水					
采样日期	2023 年 4 月 12 日					
2、检测结果						
检测项目	标准值 ^①	检 测 结 果				单位： mg/L
		废水排放口 (8:21)	废水排放口 (9:23)	废水排放口 (10:25)	/	
样品状态	/	黄色/明显	黄色/明显	黄色/明显		
总磷	/	0.18	0.18	0.20		
石油类	20	1.10	1.19	1.41		
总氮	/	33.2	30.4	31.4		
甲苯	/	ND	ND	ND		
二甲苯	/	ND	ND	ND		
悬浮物	400	31	29	30		
五日生化需氧量	300	5.6	5.4	5.0		
/						
备 注		1、①：标准值参照该企业排污许可证中相关标准； 2、“ND”表示未检出，甲苯、邻二甲苯检出限为 1.4μg/L，间/对二甲苯检出限为 2.2μg/L。				

检测分析方法

序号	检测项目	分析及标准号 (或来源)
1	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
2	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
3	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
4	甲苯	①水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
5	二甲苯	
6	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
7	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
/		
备注	①: 只测:57 种挥发性有机物, 具体参数: 氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、环氧氯丙烷、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、甲苯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯。	


检测

专用

主要检测仪器

序号	设备名称及型号	设备编号
1	紫外可见分光光度计 UV-5100B	A325、A370
2	红外分光测油仪 JLBG-12N	A381
3	气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B	A190
4	电子天平 CP214	A002
5	电热烘箱 GZX-9076MBE	A356
6	溶解氧测量仪 YSI5000	A166
7	BOD ₅ 培养箱 BSP-250	A355
/		
备注	/	

检测点位示意图

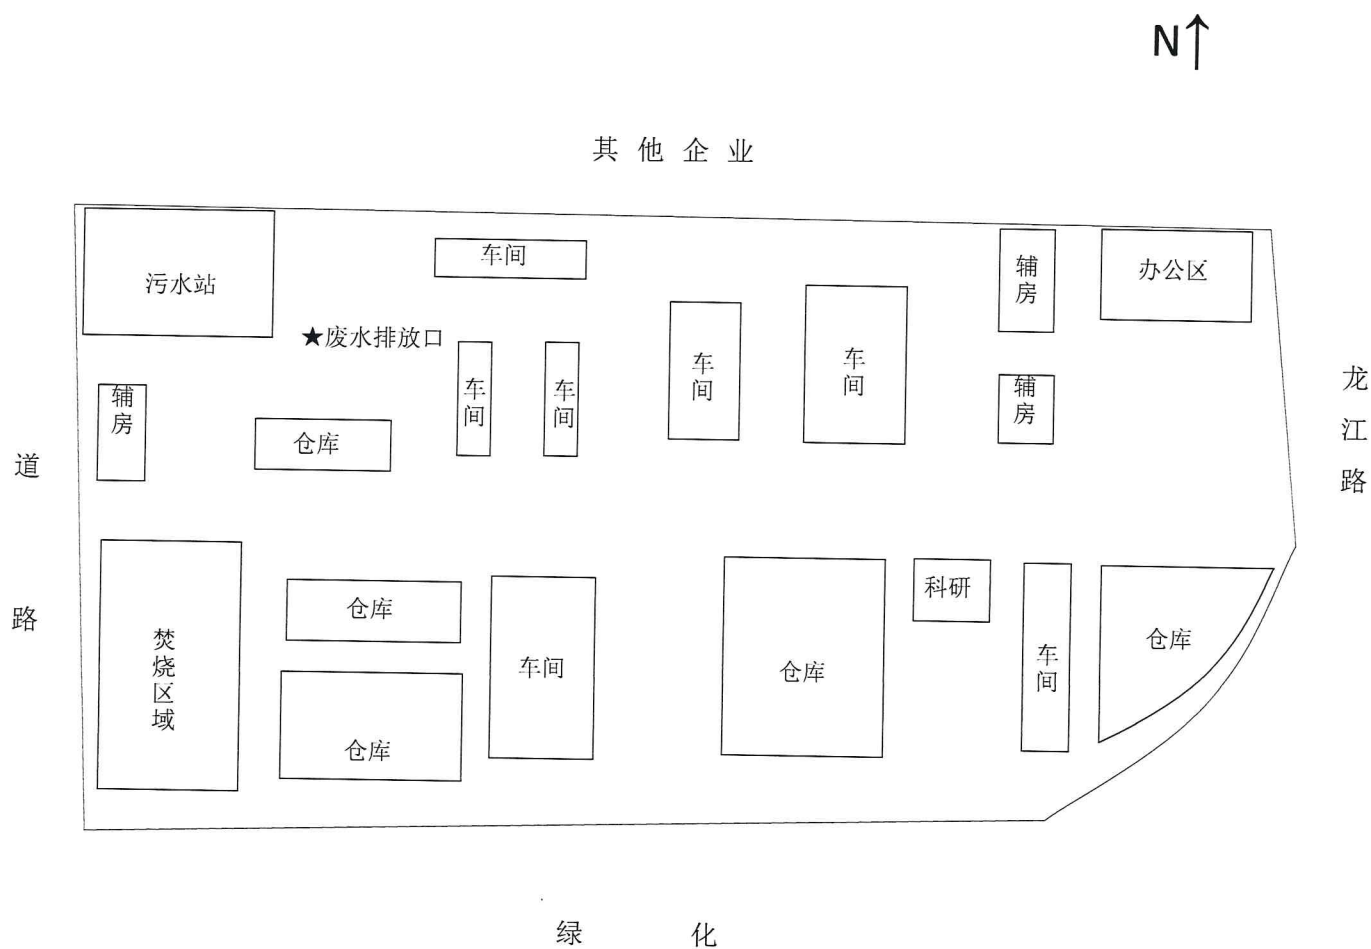

备注：★：为污水检测点位。

